

# Einheitszertifikat

Nr.: FGH-E-2020-007-2  
Exemplar-Nr. 1

<b>Hersteller</b>	SES Energiesysteme GmbH Eichenstraße 3b, D-12435 Berlin	
<b>Typ Erzeugungseinheit</b>	Verbrennungskraftmaschinen	<b>SES HPC</b> (Baureihe)
<b>Technische Daten</b>	Bemessungswirkleistungen $P_{rE}$ Bemessungsspannung $U_r$ Nennfrequenz $f_n$ Mindest erforderliche Kurzschlussleistung (nur EZE Typ 1) Für weitere technische Daten siehe Abschnitt B, Seite 3	50 kW bis 142 kW 400 V 50 Hz 15 MVA
<b>VDE-Anwendungsregel</b>	VDE-AR-N 4110:2023-09 „TAR Mittelspannung“	
<b>Zertifizierungsprogramm</b>	FGW Technische Richtlinie Nr. 8, Rev. 9 Z 412, Rev. 15	
<b>Mitgeltende Richtlinien</b>	FGW Technische Richtlinie Nr. 3, Rev. 25 FGW Technische Richtlinie Nr. 4, Rev. 9	

Dieses Zertifikat stellt eine Revision des Einheitszertifikats FGH-E-2020-007-1 vom 5. März 2024 dar. Detaillierte Angaben zu Änderungen sind Abschnitt F zu entnehmen.

Die oben bezeichneten Erzeugungseinheiten (EZE) erfüllen bei entsprechender Software-Einstellung und korrekter Ausführung der nicht im Zertifizierungsumfang enthaltenen Komponenten die in der oben genannten VDE-Anwendungsregel enthaltenen Anforderungen an Erzeugungseinheiten. Die Zusammenfassung der Konformitätsbewertung sowie die Bemerkungen im Abschnitt E.3 sind zu beachten. Es gelten folgende Einschränkungen und Abweichungen:

- keine
- \_\_\_\_\_

Der Hersteller hat die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems seiner Fertigungsstätte nach ISO 9001:2015 nachgewiesen (siehe Abschnitt D.3).

Das Zertifikat beinhaltet folgende Angaben:

- Technische Daten der Erzeugungseinheiten, der eingesetzten Hilfseinrichtungen und der verwendeten Softwareversion
- den schematischen Aufbau der Erzeugungseinheiten
- zusammengefasste Angaben zu den Eigenschaften der Erzeugungseinheiten.

Das Zertifikat besteht aus 11 Seiten (Deckblatt und Abschnitte A bis F) und den Anhängen A bis E. Das Zertifikat gilt bis zum 07. Juni 2030.

Aachen, 29. September 2025



Dipl.-Ing. Parsa Tavassoli,  
Leiter der FGH Zertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat darf nur ungekürzt vervielfältigt werden

**Abschnitt A des Zertifikats**  
**Schematisches Übersichtsbild der EZE-Baureihe SES HPC**

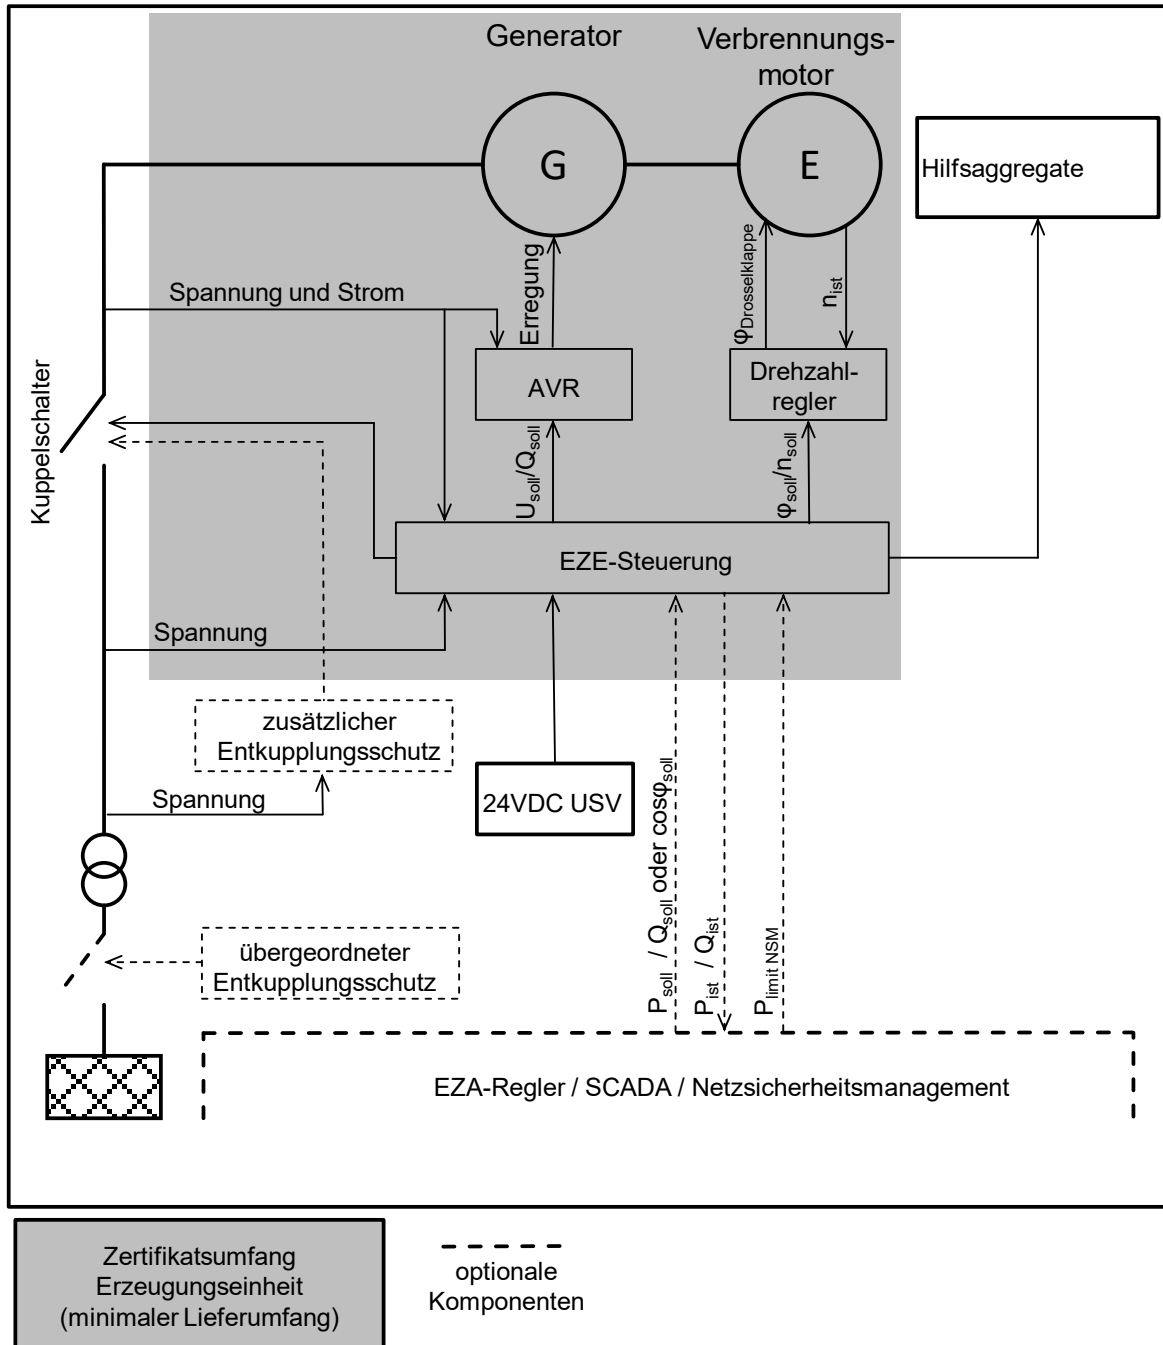


Abbildung 1: Schematisches Übersichtsbild der EZE SES HPC (Baureihe)  
 (Quelle: Herstellererklärung 2025-03-07 ID165825 [D-3.3])

**Abschnitt B des Zertifikats**  
**Technische Daten der EZE-Baureihe SES HPC (50 kW bis 142 kW)**

**Modul**

EZE-Bezeichnung	HPC 50 B	HPC 50 N	HPC 70 N	HPC 100 N	HPC 100 N <sup>1)</sup>	HPC 130 B	HPC 140 N	HPC 150 N	
<b>Allgemeine Daten</b>									
Bemessungswirkleistung $P_{re}$ (Nennleistung) [kW]	50	50	70	99	99	124	133	142	
Bemessungsspannung $U_r$ (Nennspannung) [V]	400								
Bemessungswirkstrom $I_N$ [A]	72	72	101	143	143	179	192	205	
$Q_{max}$ [kvar] bei $U_r$	untererregt	-24	-24	-34	-48	-48	-43	-46	-57
	übererregt	24	24	34	48	48	61	64	69
Bemessungsscheinleistung $S_{re}$ [kVA] bei $\cos \varphi = 0,90$	56	56	78	110	110	138	148	158	
Bemessungsscheinstrom $I_r$ [A] bei $\cos \varphi = 0,90$	80	80	112	159	159	199	213	228	
<b>Generator</b>									
Hersteller	Leroy Somer (Nidec)								
Bezeichnung	LSA 44.3 S2	LSA 44.3 S2	LSA 44.3 S4	LSA 44.3 L10	LSA 44.3 L10	LSA 44.3 VL14	LSA 44.3 VL14	LSA 46.3 S4	
Max. Bemessungsscheinleistung $S_{r,max}$ [kVA]	64	64	82	137	137	182	182	209	
Max. Bemessungsscheinstrom $I_{r,max}$ [A]	92	92	118	198	198	263	263	302	
Trägheitsmoment Generator [kgm <sup>2</sup> ]	0,825	0,825	0,988	1,346	1,346	1,706	1,706	2,470	
Trägheitsmoment Kupplung [kgm <sup>2</sup> ]	0,084	0,084	0,084	0,140	0,140	0,222	0,222	0,222	
Anfangskurzschlusswechselstrom $I''_k$ [A]	1.630	1.630	1.856	2.460	2.460	2.555	2.555	3.018	
Nennrehzahl $n_N$ [rpm]	1.500								
<b>Motor</b>									
Hersteller	MAN								
Bezeichnung	E0836 E302	E0834 E302	E0836 E302	E2676 E302	E2876 E312	E2876 TE302	E2676 E302	E2876 E312	
Mechanische Leistung $P$ [kW]	54	54	75	105	105	130	140	150	
Trägheitsmoment [kgm <sup>2</sup> ]	1,903	1,653	1,903	3,370	3,381	3110,000	3,370	3,381	
Brennstoffart	Sondergas	Erdgas	Erdgas	Erdgas	Erdgas	Sondergas	Erdgas	Erdgas	
Nennrehzahl $n_N$ [rpm]	1.500								
<b>AVR (Automatische Spannungsregelung)</b>									
Hersteller	Leroy Somer (Nidec)								
Bezeichnung	D550								
<b>Drehzahlregler</b>									
Hersteller	MOTORTECH / ComAp								
Bezeichnung	SC100								
Hardwareversion	≥ 1.1								
Softwareversion	≥ 1.6.1								
<b>EZE-Steuerung</b>									
Hersteller	MOTORTECH / ComAp								
Bezeichnung	AIO-GAS / IntelliSys Gas								
Hardware und Hardwareversion	IS2GASXXBAB006, Version ≥ 2.2 / IS2GASXXBAB, Version ≥ 2.2								
Firmwareversion	1.5.0.3 / 1.5.4.1								
<b>Motorsteuerung</b>									
Hersteller	Integriert in der EZE-Steuerung								
Bezeichnung	s. EZE-Steuerung								
<b>Schutzeinrichtung</b>									
Hersteller	Integriert in der EZE-Steuerung								
Bezeichnung	s. EZE-Steuerung								
Softwareversion	s. EZE-Steuerung								

1) Versionsstand ab 2020

Tabelle 1: Übersicht der zertifizierten Erzeugungseinheiten  
 (Quelle: Herstellererklärung 2025-03-07 ID165825 [D-3.3])

Die weiterführende technische Beschreibung der Erzeugungseinheiten in der Herstellererklärung 2025-03-07 ID165825 [D-3.3] vom 7. März 2025 der Fa. SES Energiesysteme GmbH bildet die Grundlage für dieses Zertifikat (siehe auch Abschnitt D.3 dieses Zertifikats). Die nachfolgende Identitätserklärung ist zu beachten.

### Abschnitt C des Zertifikats Identitätserklärung

Die mit diesem Zertifikat ausgewiesenen EZE sind Teil einer Baureihe verschiedener Motor-Generator-Aggregate, die vom Hersteller SES Energiesysteme GmbH unter der Bezeichnung SES HPC (50 kW bis 142 kW) geführt wird. Die Konformitätsbewertung gilt für alle im Abschnitt B aufgeführten Aggregate.

#### Bemerkung:

Die eingesetzten Generatoren des Herstellers Leroy-Somer weisen durchgängig höhere maximale Bemessungsscheinleistungen auf als mit Blick auf die Nominalwerte der Baureihe SES HPC erforderlich. Diese sind in Abschnitt B mit  $S_{r,max}$  bezeichnet. Dagegen bezeichnet die Größe  $S_{rE}$  die aufgrund der EZE-Betriebsbereiche resultierenden Bemessungsscheinleistungen (in Tabelle 1 für  $\cos \varphi = 0,90$  dargestellt). Die Bemessungsstromströme  $I_r$  werden von dieser Größe  $S_{rE}$  bei Bemessungsspannung abgeleitet. Die im Anhang C zu diesem Zertifikat ausgewiesenen Generatordaten, insbesondere das PQ-Diagramm und der Anfangskurzschlusswechselstrom  $I''_k$  beziehen sich auf  $S_{r,max}$ .

Der Umfang der mit diesem Zertifikat bewerteten Komponenten der EZE nach Abbildung 1, Abschnitt A, ist zu beachten. Insbesondere gehören der Kuppelschalter, die Hilfsaggregate des Motors sowie die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, 24 V (DC)) nicht zum Zertifizierungsumfang und müssen projektspezifisch ausgelegt und bereitgestellt werden. Ausnahme hiervon sind die auf Grundlage der durchgeführten Typprüfungen bewerteten Komponenten gemäß Tabelle A-1.4, Abschnitt A-1.2.1, Anhang A, welche zum Bewertungsumfang dieses Zertifikats gehören.

Die EZE-Steuerung wurde über eine Komponente vom Typ AIO-GAS der Firma MOTORTECH GmbH realisiert. Die Firma MOTORTECH GmbH hat im September 2022 mit der Produktabkündigung die BHKW-Steuerung AIO-GAS durch die Steuerung vom Typ InteliSys Gas der Firma ComAp® ersetzt. Beide Steuerungen verfügen über die gleichen Bauteile. Die bisher eingesetzte Steuerung AIO-GAS hatte lediglich ein Label für den Distributor MOTORTECH GmbH.

Die Hersteller MOTORTECH GmbH und ComAp® bestätigen, dass das Nachfolgeprodukt InteliSys Gas alle Funktionen der AIO-GAS abdeckt. Hierfür muss für die neue Hardware InteliSys Gas der Firma ComAp® die Firmware-Version 1.5.4.1 verwendet werden. Es wird bestätigt, dass die neue Firmware mit Ausnahme der Einsetzbarkeit auf der neuen Hardware identisch zur bisher im zertifizierten Produkt eingesetzten Firmware ist. Insbesondere ist die Implementierung hinsichtlich der Anforderungen der VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4110:2023-09 [D-1.1] identisch geblieben.

Gemäß Hersteller SES Energiesysteme GmbH werden die BHKW-Varianten der hier zertifizierten Baureihe SES HPC (50 kW bis 142 kW) ab dem 3. Quartal 2023 mit der neuen Steuerung InteliSys Gas ausgestattet und ausgeliefert. Die sich im Betrieb befindlichen Erzeugungseinheiten mit der Steuerung AIO-GAS sind von dieser Änderung unbeeinflusst.

Das Steuerungsprogramm besteht aus zwei Teilbereichen. Der erste Bereich beinhaltet die Parameterwerte, diese können direkt am Bediendisplays eingestellt und ohne zusätzliche Hilfsmittel abgelesen werden. Dies ist auch zur Laufzeit des Steuerungssystems der EZE-Steuerung möglich. Der zweite Bereich besteht aus der Konfiguration der EZE-Steuerung, hierunter fällt auch die Konfiguration der Kennlinien für die Wirk- und Blindleistungsregelung. Die Konfiguration wird über das PC-Programm GenConfig (Fa. ComAp) in die EZE-Steuerung geladen (nicht zur Laufzeit der EZE-Steuerung) und kann auch wieder ausgelesen werden (auch zur Laufzeit der EZE-Steuerung). Sowohl die Parametrierung als auch das Laden der Konfiguration ist durch Passwörter mit 8 unterschiedlichen Zugriffsebenen gegen unberechtigte Änderungen geschützt.

## **Verbrennungskraftmaschine**

### **Einheitszertifikat FGH-E-2020-007-2**

Unterzeichnetes Exemplar Nr. 1, Seite 5 von 11



Die EZE-Schutzeinrichtung mit Entkupplungsschutzfunktionen sowie die Synchronisationsüberwachung sind in der EZE-Steuerung AIO-GAS bzw. IntelliSys Gas ausgeführt (vgl. Abschnitt A-6 im Anhang A des Zertifikats).

**Abschnitt D des Zertifikats**  
**Nachweise**

**D.1 Typprüfungen**

Durch Typprüfungen wurden der Zertifizierungsstelle die folgenden elektrischen Eigenschaften der EZE SES HPC (50 kW bis 142 kW) in Prüfberichten akkreditierter Stellen dokumentiert:

1. Wirkleistungsabgabe - Erzeugungsmanagement und Wirkleistungsregelung inkl. Wirkleistungsregelung in Abhängigkeit der Netzfrequenz
2. Blindleistungsbereitstellung - Stellbereich, Sollwertvorgabe, Übergangsfunktion
3. Netzurückwirkungen
4. Verhalten bei Netz- und Systemfehlern
5. Zuschaltverhalten
6. Entkupplungsschutzfunktionen

Die Tabelle 2 stellt auf Grundlage dieser Typprüfungen die vorliegenden Prüfberichte zusammen. Weitere Informationen zu den Typprüfungen und insbesondere zur Anwendung auf die hier zertifizierten EZE SES HPC (50 kW bis 142 kW) sind dem Anhang A zu diesem Zertifikat zu entnehmen.

<b>Nachweise zu elekt. Eigenschaften 1 bis 6</b>	
<b>Prüfling</b>	HPC 100 N ( $P_{rE} = 99$ kW)
<b>Akkreditiertes Prüflabor</b>	FGH Prüflabor
<b>Akkreditierungsnummer des Prüflabors</b>	D-PL-20089-01-00
<b>Laufzeit der Akkreditierung</b>	bis 30. November 2022
<b>Prüfbericht</b>	2018-0883a-1 [D-4.3]
<b>Auszug aus dem Prüfbericht</b>	2018-0883a-1-A1 [D-4.2]
<b>Datum des Prüfberichts</b>	01. Dezember 2021
<b>Prüfrichtlinie</b>	FGW-TR3, Rev. 25 [D-2.1]

Tabelle 2: Übersicht der zugrunde gelegten Prüfberichte des akkreditierten Prüflabors

Die Vermessungen fanden am Prüfstand im „Testzentrum für Netzintegration“ in Aachen, Deutschland statt. Die zu prüfende EZE wurde an einen Transformator angeschlossen, welcher überspannungsseitig mit dem 10,5 kV-Netz verbunden war.

Weitere Details zu der vermessenen EZE sowie zu den weiteren eingesetzten Komponenten und Hilfsaggregaten sind in Abschnitt A-1.2.1 im Anhang A zu diesem Zertifikat zusammengestellt. Die Übertragung der Ergebnisse auf die zertifizierten Varianten der EZE nach Abschnitt B ist nach dem Zertifizierungsprogramm FGW-TR8, Rev. 9 [D-2.3] und gemäß Schriftstück Z 412 [D-2.4] der FGH Zertifizierungsstelle im Rahmen der Familienbildung zulässig.

Ferner wurden für die vorliegende Konformitätsbewertung von der Zertifizierungsstelle weitergehende Stabilitätsuntersuchungen zum Verhalten der nicht typgeprüften EZE bei Netz- und Systemfehlern (siehe Abschnitt A-4.1.3) durchgeführt und bewertet.

### Bemerkung:

Im Rahmen der Typprüfung wurde mit dem Hersteller eine Mindestleistung von 30%  $P_{rE}$  für die Typprüfung der vermessenen EZE HPC 100 N ( $P_{rE} = 99 \text{ kW}$ ) vereinbart. Demgegenüber weist der Hersteller in seiner Herstellererklärung standardmäßig eine technische Mindestleistung von 50%  $P_{rE}$  für den Dauerbetrieb der einzelnen EZE-Varianten der Baureihe SES HPC (50 kW bis 142 kW) aus, um die Betriebsbelastung des Motors zu minimieren (vgl. Abschnitt A-2.1.2). Die nachfolgenden Konformitätsbewertungen im Rahmen dieses Zertifikats basieren auf der vom Hersteller standardmäßig festgelegten technischen Mindestleistung der EZE von 50%  $P_{rE}$ .

## D.2 Untersuchungen zu dem bereitgestellten EZE-Modell

Der Hersteller hat für die gemäß Abschnitt D.1 vermessene EZE ein Modell in der Softwareumgebung PowerFactory der Firma DlgSILENT GmbH (Version 2024 SP3 (x64)) zur Simulation des Verhaltens bei netzseitigen symmetrischen und unsymmetrischen Spannungsänderungen zum Zwecke der Modellvalidierung und Stabilitätsbewertung bereitgestellt. Das Modell ist bis auf das gekapselte MOTORTECH Gasmotorensteuerung offen gelegt und in der Reglerstruktur einsehbar. Das Einheitenmodell beschreibt das Verhalten als Effektivwerte der drei Leiterströme und -Spannungen in Zeitschritten von 1 ms. Das Modell lässt eine Initialisierung der Vorfehler-Blindleistungsfahrweise sowie der Vorfelerspannung zu.

Das Modell wurde durch die FGH Zertifizierungsstelle validiert. Die Modellgüte wurde nach den Vorgaben der FGW-TR4, Rev. 9 [D-2.2] durch einen vollständigen Vergleich der Modellergebnisse mit den Messdaten (Bericht 2018-0883a-1 [D-4.3]) bestimmt.

Darüber hinaus wurde von der FGH Zertifizierungsstelle die Validierung der Simulation der Polradwinkelabweichung nach Vorgaben der FGW-TR4, Rev. 9 [D-2.2] erfolgreich durchgeführt. Zusätzlich wurden Plausibilisierungen nach Abschnitt 5.5.2 der FGW-TR4, Rev. 9 [D-2.2] und weiterführende Analysen hinsichtlich variabler Vorfelherbedingungen durchgeführt.

Zum Mindestumfang der Modellabbildung gemäß VDE-AR-N 4110:2023-09 [D-1.1], Abschnitt 11.2.6.2, zählt als weiterer Teil die Untersuchung der (quasi)stationären Vorgänge. Im Rahmen der Modellanalyse wurde das im Modell implementierte (quasi)stationäre Verhalten inkl. Wirk- und Blindleistungssollwertvorgaben der EZE anhand der durchgeführten Messungen nach Vorgaben der FGW-TR4, Rev. 9 [D-2.2] validiert.

Die vollständigen Ergebnisse der Validierung werden in Abschnitt A-7 im Anhang A zu diesem Zertifikat ausgewiesen.

Das Modell beinhaltet die vorparametrierten Modellvorlagen für alle mit diesem Zertifikat ausgewiesenen EZE-Varianten der Baureihe SES HPC. Für die einzelnen Modelle der EZE-Varianten wurden Stabilitätsanalysen auf Grundlage der Polradwinkel-Simulation nach Vorgaben der FGW-TR8, Rev. 9 [D-2.3] durchgeführt. Bei den parametrisierten Modellen kam es bei keinem der durchgeführten Versuche zu einem Polschlupf.

Die nach VDE-AR-N 4110:2023-09 [D-1.1], Abschnitt 11.2.5.3, geforderte Stabilitätsanalyse bei einer netzseitig anstehenden mindesterforderlichen Kurzschlussleistung wurde durchgeführt. Tabelle 3 gibt die auf Basis der durchgeführten Stabilitätsanalysen ermittelte mindesterforderliche Kurzschlussleistung des Netzes an.

Parameter / Beschreibung	Wert
Mindest erforderliche Netzkurzschlussleistung $S_k$	15 MVA

Tabelle 3: Ermittelte mindest erforderliche Kurzschlussleistung des Netzes

Das Modell mit der Bezeichnung „SES\_HPC100N\_rel04\_enc.pfd“ wird bei der Zertifizierungsstelle unter der folgenden Dateibezeichnung und Prüfsumme aufbewahrt und dem Hersteller zur weiteren Verwendung zugänglich gemacht:

**SES-FGH-HPC-M20-007-PFD-2.zip**  
**a4b8ce2db82586bf1309f3b84db01fbd**

### D.3 Weitere Nachweise

Folgende weiterführende Dokumentationen des Herstellers bilden neben Prüf- und Validierungsberichten die Grundlage für dieses Zertifikat:

- [D-3.3] Herstellererklärung
- [D-3.5] Datenblätter der Generatoren der Fa. Leroy Somer
- [D-3.2] Modellbeschreibung
- [D-3.4] Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001:2015 (vgl. Tabelle 4)

Qualitätsmanagementsystem nach	DIN ISO 9001:2015
Aussteller	GUTcert
Zertifikat-Registrier-Nr.	Q-25-26051
Laufzeit bis	26. September 2028
Produktionsstandort	04519 Rackwitz, Deutschland

Tabelle 4: Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001:2015

## **Abschnitt E des Zertifikats**

### **Zusammenfassung der Konformitätsbewertung und weitere Hinweise**

#### **E.1 Allgemeine Hinweise**

Die FGH Zertifizierungsstelle weist darauf hin, dass dieses Zertifikat eine im Geschäftsverkehr anvertraute Unterlage technischer Art ist, die vertrauliche Informationen des Herstellers der EZE, des Prüflabors und der FGH Zertifizierungsstelle beinhaltet. Dieses Zertifikat ist ausschließlich für den Nachweis der Einhaltung der Anforderungen aus den spezifizierten Richtlinien gegenüber dem Netzbetreiber bestimmt. Die Nutzung des vorliegenden Zertifikats dient insofern ausschließlich der Vorlage an den Netzbetreiber und an Zertifizierungsstellen zur Erstellung projektspezifischer Bewertungen. Die dieses Zertifikat betreffenden Geheimhaltungsvereinbarungen sind zu beachten.

Vor diesem Hintergrund weist die Zertifizierungsstelle ferner unter Berücksichtigung der Technischen Richtlinie 8 der FGW e.V. [D-2.3] darauf hin, dass der technische Bericht der Zertifizierungsstelle eine wesentliche Grundlage des Zertifikats darstellt und mit Blick auf die dort dargestellten kritischen Bewertungen der Typprüfergebnisse und Funktionalitäten der Erzeugungseinheiten relevante Hinweise für die Durchführung einer Anlagenzertifizierung gibt. Insofern wird der Hersteller aufgefordert, das Einheitenzertifikat (Deckblatt und Abschnitte A bis E) gemeinsam mit den Anhängen vollständig an Zertifizierungsstellen zum Zwecke der Anlagenzertifizierung weiterzuleiten.

Das Zertifikat (Deckblatt und Abschnitte A bis E) darf nicht gekürzt vervielfältigt werden. Das Zertifikat und die Anhänge dürfen getrennt herausgegeben werden, sofern sie in den korrekten Bezug zueinander gesetzt werden. Als Ausnahme von dieser Vorgabe darf das Deckblatt für die Zwecke der Dokumentation oder der Produktwerbung einzeln veröffentlicht werden.

#### **E.2 Hinweise zur Konformitätsbewertung**

Dem Zertifikat liegt der technische Bericht der FGH Zertifizierungsstelle vom 25. September 2025 zu Grunde, welcher neben dem Auszug aus dem Prüfbericht und den Erläuterungen zu den technischen Funktionalitäten eine Bewertung der geforderten elektrischen Eigenschaften der Erzeugungseinheit sowie die Ergebnisse der Modellvalidierung und Stabilitätsuntersuchungen beinhaltet.

Der technische Bericht bildet den Anhang A dieses Zertifikats. Der Auszug des Prüfberichts 2018-0883a-1-A1 [D-4.2] gemäß FGW-TR3, Rev. 25 [D-2.1] bildet den Anhang B zu diesem Zertifikat. In Anhang C sind die Generatordatenblätter aufgeführt. Abschließend sind in den Anhängen D und E das Quellenverzeichnis bzw. eine Liste der Definitionen und Abkürzungen angegeben.

Die Zertifizierungsstelle weist auf die Abgrenzung des Zertifizierungsumfangs gemäß Abbildung 1, Abschnitt A, hin. Dieser umfasst neben den typspezifischen Motoren und Generatoren nach Abschnitt B den Drehzahlregler, den AVR Leroy-Somer, Typ: D550 und die Steuerung MOTORTECH Gasmotorensteuerung, AIO-GAS oder Comap<sup>®</sup>, IntelliSys Gas (vgl. Abschnitt C) sowie die übergeordnete EZE-Betriebsführung.

Die hieraus resultierenden Bemerkungen zur Konformitätsbewertung in Abschnitt E.3 hinsichtlich der für eine vollständige Konformität zu den Spezifikationen erforderlichen, korrekten Ausführung, Anbindung und Parametrierung der primär- und sekundärtechnischer Komponenten sind im Rahmen einer Anlagenzertifizierung und einer Konformitätserklärung zu beachten.

Ferner ist projektbezogen die FRT-Fähigkeit der nicht im Zertifizierungsumfang enthaltenen bzw. nicht in der hierfür zugrundegelegten Typprüfung eingesetzten Hilfs- bzw. Nebenaggregate des Motors zu bewerten. Die in der diesem Zertifikat zu Grunde liegenden Typprüfung eingesetzten Aggregate sind in Abschnitt A-1.2.1 des Anhangs A dokumentiert.

Die Stabilitätsbewertung der mit diesem Zertifikat ausgewiesenen EZE der Baureihe SES HPC stützt sich auf Vorgaben der FGW-TR8, Rev. 9 [D-2.3].

### **E.3 Übersicht zur Konformitätsbewertung**

Auf Grundlage der vorgelegten Prüfergebnisse erfolgt mit diesem Zertifikat die folgende Konformitätsbewertung gemäß den auf Seite 1 aufgeführten Spezifikationen für die nach Abschnitt B ausgewiesenen EZE der Baureihe SES HPC (50 kW bis 142 kW):

<b>Elektrische Eigenschaften</b>	<b>Konformitätsbewertung</b> gemäß den auf Seite 1 aufgeführten Spezifikationen
Quasistationärer Betrieb und Netzpendelungen	ohne Einschränkung <i>siehe Abschnitt A-2 im Anhang A zu diesem Zertifikat</i>
Verhalten der Erzeugungseinheiten bei Netz- oder Systemfehlern und Kurzschlussströme	ohne Einschränkung <i>siehe Abschnitte A-4.1 und A-4.2 im Anhang A zu diesem Zertifikat</i>
Wirkleistungsabgabe inkl. Wirkleistungsregelung in Abhängigkeit der Netzfrequenz	ohne Einschränkung <i>siehe Abschnitt A-4.3 im Anhang A zu diesem Zertifikat</i>
Blindleistungsbereitstellung	ohne Einschränkung <i>siehe Abschnitt A-4.4 im Anhang A zu diesem Zertifikat</i>
Zuschaltbedingungen	ohne Einschränkung <i>siehe Abschnitt A-5 im Anhang A zu diesem Zertifikat</i>
Einheitenbezogene Schutzeinrichtungen	ohne Einschränkung <i>siehe Abschnitt A-6 im Anhang A zu diesem Zertifikat</i>
Modellvalidierung	ohne Einschränkung <i>siehe Abschnitt A-7 im Anhang A zu diesem Zertifikat</i>

#### **Bemerkungen:**

- Die Netzurückwirkungen einer EZE werden nur nachrichtlich ausgewiesen. Eine Bewertung erfolgt erst im Anlagenzertifikat, da die Grenzwerte von der Kurzschlussleistung des Netzes am Anschlusspunkt bzw. von der projektspezifischen Anlagenkonstellation abhängen.
- Eine Bewertung der statischen Spannungshaltung im Verteilnetz in verträglichen Grenzen mit Hilfe der Blindleistungsbereitstellung erfolgt im Rahmen der Anlagenzertifizierung.

## **Abschnitt F des Zertifikats**

### **Revisionshistorie**

#### **F.1 Umfang der Änderungen**

Tabelle 5 fasst die Änderungen bzw. Erweiterungen in der vorliegenden Revision des Zertifikats gegenüber der/den vorherigen Version(en) zusammen. Weitere Ausweise und Konformitätsbewertungen sowie die Gültigkeitsdauer des Zertifikats sind von dieser Revision nicht betroffen.

<b>Revisions-Nr.</b>	<b>Zertifikats-Nr.</b>	<b>Änderungen</b>
<b>1</b>	FGH-E-2020-007-1	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ausweis der neu ausgewerteten Netzurückwirkungen (vgl. Abschnitt A-3 und Anhang B).</li><li>■ Abkündigung der EZE-Steuerung AIO-GAS der Firma MOTOR-TECH GmbH und Ersatz durch die Steuerung InteliSys Gas der Firma ComAp® ohne Einfluss auf die zertifizierten elektrischen Eigenschaften (vgl. Abschnitt C)</li><li>■ Aktualisiertes Zertifikat des Qualitätsmanagementsystems nach DIN ISO 9001:2015 (vgl. Abschnitt D.3).</li><li>■ Verlängerung des Zertifikats bis zum 07. Juni 2030.</li></ul>
<b>2</b>	FGH-E-2020-007-2	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Erweiterung der zertifizierten Baureihe um die EZE HPC 130 B (<math>P_{rE} = 124 \text{ kW}</math>) inkl. der Modelluntersuchung auf Basis des erweiterten Simulationsmodells (vgl. Abschnitte B, D.2 und A-4.1.3)</li></ul>

Tabelle 5: Revisionshistorie des Zertifikats unter Angabe der vorgenommenen Änderungen / Erweiterungen

#### **F.2 Gültigkeit der vorangegangenen Versionen des Zertifikats**

Das Zertifikat FGH-E-2020-007-1 verliert mit der Ausstellung der Revision FGH-E-2020-007-2 seine Gültigkeit. Alle bereits mit der vorherigen Version durchgeführten EZA-Zertifikate behalten dennoch ihre Gültigkeit, weil es sich bei dieser Revision um eine Erweiterung handelt. Die Konformität besteht unverändert.